


# Rupteur thermique ISOTEC RT+ (ITI)

## Attestation au feu

Les évaluations au feu conduites par le CSTB et le CERIB font l'objet des attestations officielles suivantes :


Modèle	Rapport d'essai	Equivalence de classement	Document officiel
VI	RS05-063A et RS05-036B	REI 120	 <b>AVIS</b> TECHNIQUE AT 3.1/16-878_V2
VIP	RS10-013		
MVI	RS10-014 et RS10-013		
VR avec armatures	AL19-258		
VR sans armatures	Essai n° 033764	EI 120	 Centre d'Essais au Feu Appréciation n° 033764



**VI** – Liaison dalle / façade




**VIP** – Liaison dalle avec prédalle / façade

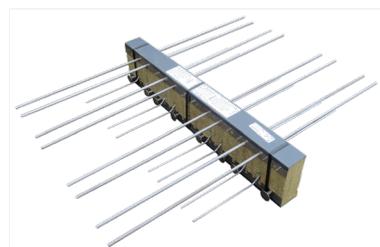

**MVI** – Liaison dalle / balcon ou loggia

**VR** – Liaison façade / refend (liaison sans armatures)



**VR** – Liaison façade / refend (liaison avec armatures)